

สำเนาผูกมัด

ที่ ขบ ๗๑๐๐๑ / ๕๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

๒๒๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกษตรสุวรรณ

อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ๒๐๒๗๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการแก้ไขการปล่อยน้ำเสียจากโรงงานสับปะรด

เรียน นางทวี ศรีสุภาพ

อ้างถึง แบบคำร้องทั่วไป เลขที่รับ ๑๒๖๗ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือบริษัทโพรม โพรดักส์ อินดัสตรี จำกัด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ท่านได้ยื่นคำร้องว่ามีน้ำเสียจากโรงงานสับปะรดและกลิ่นเหม็นจากโรงงานสับปะรดที่ไหลเข้ามาในที่ดินของท่านทำให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายได้รับความเดือดร้อนมาก นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ ได้ดำเนินการแจ้งโรงงานสับปะรดให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นายกัมปนาท พรพรหมวินิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

สำนักปลัด




โทร. ๐-๓๘๑๖-๕๔๓๓-๕

โทรสาร ๐-๓๘๑๖-๕๔๓๖

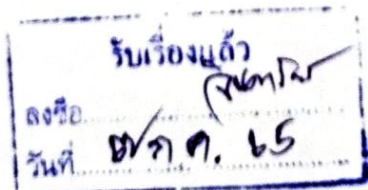

ตรวจ (ปลัด).....
ตรวจ (รองปลัด).....
ตรวจ (หัวหน้าส่วน).....
พิมพ์.....
๒๗.๖.๕๕

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม”

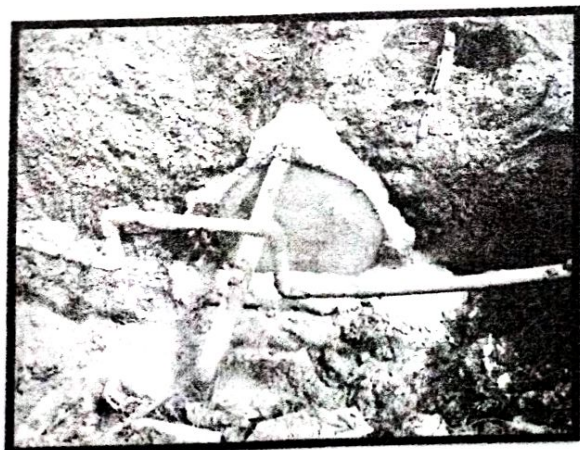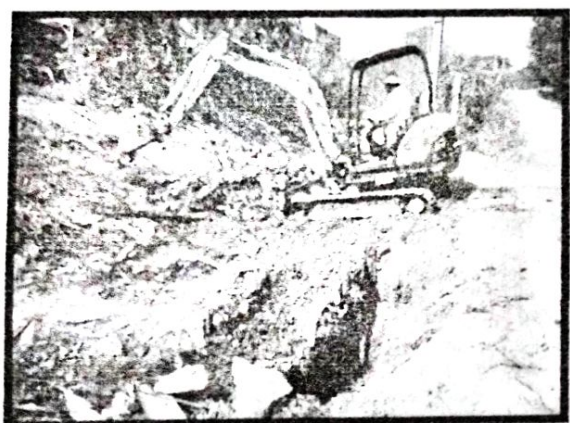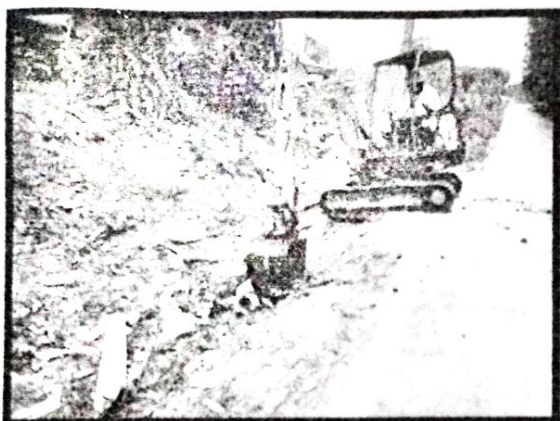

สถานีปลูก

ทำ

(นายวิวัฒน์ ดาวิเศษ)

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ



PRIME PRODUCTS INDUSTRY CO. LTD

"All About Pineapple and Tropical Fruits."

OFFICE: 589/163 Central City Tower, 32nd Floor, Debaratna Rd.,

Bangna Nuea, Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel: (+66) 2 130 7306-12 Fax: (+66) 2 130 7306-12

FACTORY: 79/1 Moo 4 Kasetsuwan Bortong Chonburi 20270

Tel: (+66) 38 165 427 Fax: (+66) 38 165 428

ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
เลขที่รับ 170
วันที่ 28 มิ.ย. 2565
174,175
เวลา 0.40 น.

27 มิถุนายน 65

เรื่อง รายงานผลการแก้ไขการปล่อยน้ำเสียลงในที่ดินชาวบ้าน

เรียน ท่านนายก อบต. ส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

อ้างถึงหนังสือ ที่ขบ 71005/345 ลงวันที่ 13 มิย 2565 ขอให้ทางโรงงานเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำเสียจากโรงงานที่ไหลไปในที่ของชาวบ้านด้านหลังโรงงานนั้น บัดนี้ทางโรงงานได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สาเหตุน้ำทิ้งที่ไหลเข้าที่ดินชาวไร่ ทางโรงงานตรวจพบว่า มีท่อระบายน้ำฝนที่เชื่อมต่อ 2 ผังถนนระหว่างฝั่งหลังโรงงานและฝั่งที่ดินชาวไร่ ทำให้มีน้ำฝนระบายผ่านเข้าที่ดินชาวไร่ ประกอบกับพื้นที่หลังโรงงานดังกล่าวเป็นที่พักของพนักงานโรงงาน พบว่ามีท่อน้ำทิ้งชำรุด จึงทำให้มีน้ำทิ้งไหลปะปนมาตามท่อระบายน้ำฝน เข้าที่ดินชาวบ้านและส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์

บัดนี้ ทางโรงงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำทิ้งที่เรียบร้อยแล้วโดยทำการซ่อมท่อน้ำทิ้งและปรับเส้นทางท่อใหม่ให้ไหลลงบ่อน้ำเสียของโรงงาน ขณะเดียวกันโรงงานได้ทำการอุดท่อระบายน้ำฝนด้านฝั่งโรงงาน เพื่อมิให้มีน้ำทิ้งไหลเข้าสู่ที่ดินชาวบ้านอีกต่อไป

ดังนั้นโรงงานจึงขอเรียนมาว่า ได้ทำการแก้ไขข้อร้องเรียนของชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรูปการดำเนินงานที่แนบมานี้ และหากว่าท่านนายก อบต. เห็นว่าหากมีข้อแนะนำเพิ่มเติม ทางโรงงานยินดีรับฟังดำเนินการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดพิจารณา

- กองช่าง อบต. (นายวิชัย โคตรฐิตธรรม)
ได้ไปแจ้งชาวบ้านแล้ว โดยทาง อบต. ขอทำ
และไปแจ้งทาง อบต. (นายวิชัย โคตรฐิตธรรม)

นายก อบต.
C จอห์นสัน กท สักโกว
คนรัก

(นางอมรรัตน์ กตัญญู)

(นายวิวัฒน์ ดาริเวศน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ (นายกำปนาท พรหมพินิจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

ขอแสดงความนับถือ

ผู้อำนวยการการจัดหาด้านวัตถุดิบ

สำเนาถูกต้อง

ใน

(นางสาวเสาวรัตน์ รื่นเจริญ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายปัญญา แจ่มแจ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ เลข

☐ อนุมัติ

☐ เห็นชอบ

☐ ไม่อนุมัติ

☐ ไม่เห็นชอบ